

Bilan 2023 de la Stratégie municipale d'économie d'eau potable



FÉDÉRATION
QUÉBÉCOISE DES
MUNICIPALITÉS



Réseau
Environnement



Montréal



Québec

Bilan approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

RAPPORT 2023 SUR LA GESTION DE L'EAU POTABLE

POUR PRÉSENTATION AU CONSEIL MUNICIPAL

De la ville de

SAINT-CÉSAIRE

Code géographique : 55023

Région administrative : Montérégie (16)

Complété par

Dominique Arpin

le

26 septembre 2024

Bilan approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

Mesures et recommandations

Précision des données de l'audit de l'eau de l'AWWA

<p>Atteindre un résultat de validité des données supérieur à 50 % pour tous les audits de l'eau de l'AWWA d'ici le 1er septembre 2022. Si le résultat est inférieur à 50 %, une augmentation d'au moins 5 % par année est requise annuellement.</p>	<p>Action réalisée.</p>
---	--------------------------------

Réglementation municipale

<p>Mettre à jour la réglementation municipale sur l'utilisation de l'eau concernant les systèmes de climatisation sans boucle de recirculation, les urinoirs à réservoir de chasse automatique, l'arrosage, les piscines, les spas et le délai de réparation des tuyaux privés d'approvisionnement défectueux de façon similaire au modèle fourni par le MAMH sur le site Web de la SQUEEP. Cette action devait être réalisée pour le 1^{er} septembre 2021.</p>	<p>Action réalisée.</p>
<p>Pour les municipalités qui installent ou qui ont installé des compteurs d'eau dans les immeubles non résidentiels, inclure et mettre à jour une forme de tarification volumétrique dans la réglementation municipale sur le financement des services d'eau. Cette action devait être réalisée pour le 1^{er} septembre 2023.</p>	<p>Action réalisée.</p>

Contrôle actif des pertes d'eau

<p>Mettre en place une directive pour éliminer les fuites et les débordements constatés aux réservoirs, d'ici le 1^{er} septembre 2023. Réaliser 50% des travaux d'ici le 1^{er} septembre 2025.</p>	<p>Action non requise puisqu'il n'y a pas de fuites et débordements constatés aux réservoirs.</p>
<p>Réaliser un contrôle actif des fuites sur 200 % de la longueur équivalente des réseaux où l'objectif de pertes d'eau n'est pas atteint, d'ici le 1^{er} septembre 2025.</p>	<p>Le contrôle actif des fuites est facultatif, mais recommandé annuellement de façon préventive.</p>
<p>Réaliser un contrôle actif des fuites par l'intermédiaire d'une écoute sur un échantillon de robinets d'arrêt accessibles d'ici le 1^{er} septembre 2025.</p>	<p>Le contrôle actif des fuites par l'intermédiaire d'une écoute sur un échantillon de 27 robinets d'arrêt accessibles est facultatif, mais recommandé annuellement de façon préventive.</p>
<p>Mettre en place une directive pour réduire les délais de réparation des fuites à un maximum de 5 jours du côté municipal et de 20 jours du côté privé, d'ici le 1^{er} septembre 2025.</p>	<p>Action non requise puisque les délais de réparation des fuites sont respectés.</p>
<p>Depuis le bilan 2021, si la pression moyenne du point représentatif de zone (PRZ) est supérieure à 60 m (85 psi; 588 kPa), réaliser une analyse de rentabilité concernant la mise en place d'un secteur de régulation de pression (SRP), dans un délai de 2 ans.</p>	<p>Action facultative puisque l'objectif de pertes d'eau est atteint dans tous les réseaux de distribution d'eau potable.</p>
<p>Si cela est rentable, mettre en place des SRP, d'ici le 1^{er} septembre 2025.</p>	<p>Action facultative puisque l'objectif de pertes d'eau est atteint dans tous les réseaux de distribution d'eau potable.</p>

Sensibilisation des citoyens

<p>Si l'objectif de consommation résidentielle n'est pas atteint au Bilan 2023, sensibiliser annuellement les citoyens à la valeur de l'eau par au moins quatre actions reconnues dans le cadre de la SQUEEP d'ici le 1^{er} septembre 2025.</p>	<p>Cette action est facultative, mais recommandée de façon préventive. La municipalité a réalisé 8 actions au bilan 2023.</p>
<p>Si l'objectif de consommation résidentielle n'est pas atteint au Bilan 2023, montrer annuellement l'exemple en tant que municipalité en mettant en place au moins quatre actions reconnues dans le cadre de la SQUEEP d'ici le 1^{er} septembre 2025.</p>	<p>Cette action est facultative, mais recommandée de façon préventive. La municipalité a réalisé 7 actions au bilan 2023.</p>

Installation de compteurs d'eau

<p>Si la municipalité dépasse un des objectifs à un bilan subséquent, l'installation de compteurs d'eau dans tous les immeubles non résidentiels (Industriels, commerciaux, institutionnels, mixtes ciblés et municipaux) et d'un échantillon de 60 compteurs d'eau dans le secteur résidentiel sera requise progressivement dans un délai de 3 ans.</p>	<p style="text-align: center;">Secteur résidentiel Installation facultative</p> <p style="text-align: center;">Secteur non résidentiel Installation facultative</p>
<p>Relever les compteurs d'eau annuellement.</p>	<p>L'installation des compteurs d'eau doit être accompagnée d'une relève de ceux-ci. Il faut relever les données de compteurs d'eau au moins une fois par année, idéalement en début d'année civile.</p>

Commentaires généraux

--

Bilan approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

Audit de l'eau

Indicateurs de performance par réseau de distribution

Résultats pour le réseau 1 : Saint-Césaire

Indice de fuites dans les infrastructures :
Résultat de validité des données :
Pression moyenne du réseau :

Résultat 2023
1,9
54
35 mètres d'eau

Objectif 2023
≤ 2,0
≥ 50

*Ce réseau a un indice de demande limitée par la capacité.

Félicitations pour votre saine gestion de ce réseau!
Nous vous invitons à suivre de près les fluctuations décelées par l'enregistrement des données en continu des débitmètres installés sur le réseau de distribution.




Indicateurs de performance pour l'ensemble de la municipalité

Résultats pour l'ensemble de la municipalité

Indice de fuites dans les infrastructures (IFI) :
Consommation résidentielle estimée :
Quantité d'eau distribuée :

Résultat 2023
1,9
172 L/pers/d
455 L/pers/d

Objectif 2023
≤ 2,0
≤ 184 L/pers/d

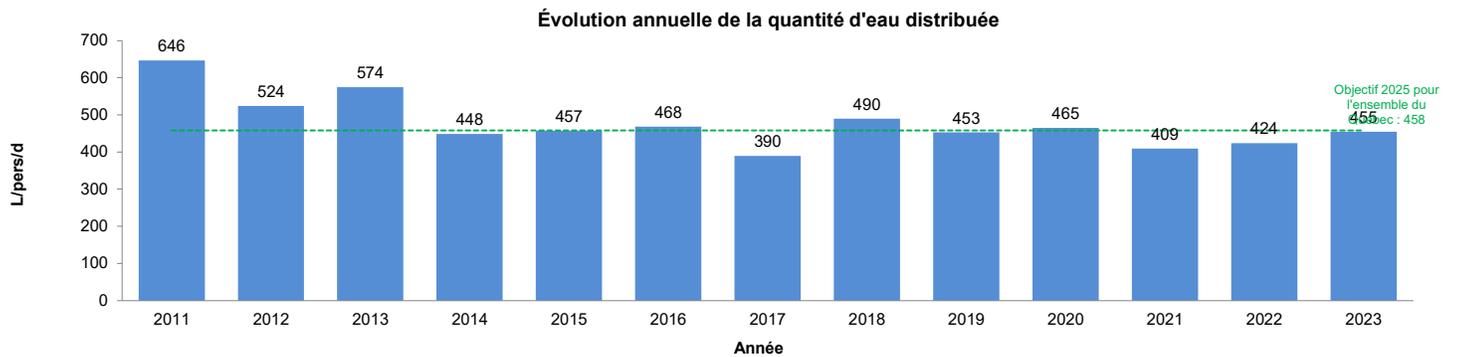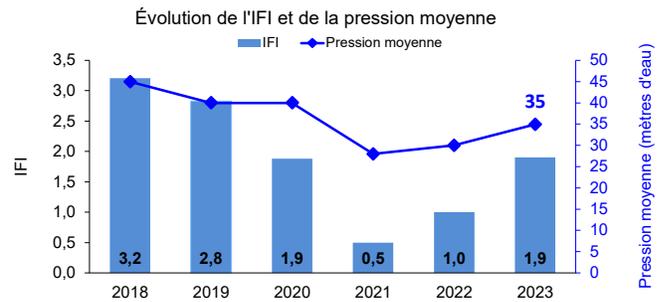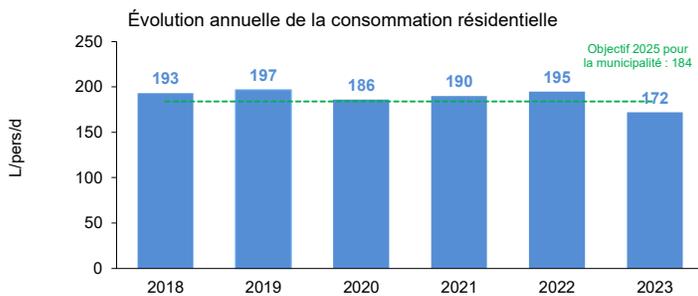

La municipalité atteint les objectifs de la SQEEP sur l'ensemble de ses réseaux. Félicitation pour votre saine gestion.

Bilan approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation


COÛT

SECTION 5 - COÛT ET REVENUS AFFECTÉS AUX SERVICES D'EAU

5.1 Coût des services d'eau

Composante du coût des services d'eau	Coût unitaire
Coût de fonctionnement	2,09 \$/m ³
Besoins d'investissement en maintien d'actif régulier	0,29 \$/m ³
Besoins d'investissement en rattrapage de maintien d'actifs	0,11 \$/m ³
Besoins d'investissement en amélioration de service	0,00 \$/m ³
Besoins d'investissement en agrandissement et nouvelles infrastructures	0,34 \$/m ³
Coût des services d'eau	2,83 \$/m³

Répartition des composantes du coût des services d'eau

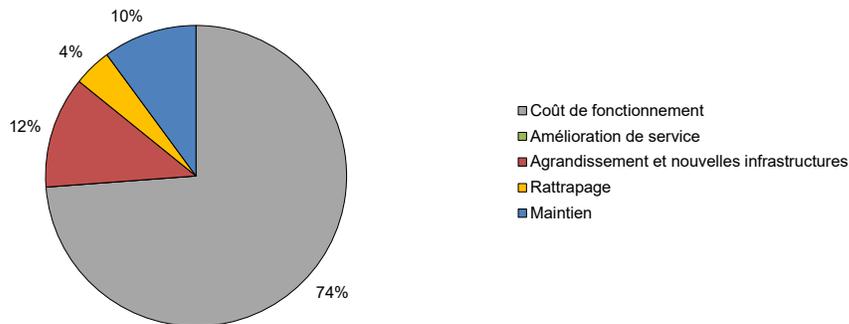


5.2 Revenus affectés aux services d'eau

Composante des revenus affectés aux services d'eau	Revenus unitaires
Tarification volumétrique	1,50 \$/m ³
Tarification non volumétrique	0,00 \$/m ³
Taxe foncière sur la valeur pour les services d'eau	0,58 \$/m ³
Autres revenus*	0,00 \$/m ³
Revenus affectés aux services d'eau	2,08 \$/m³

* Les autres revenus incluent les services rendus, les transferts des gouvernements pour le fonctionnement, les excédents de fonctionnement affectés, les réserves financières et les fonds réservés pour les services d'eau.

Répartition composantes des revenus affectés aux services d'eau

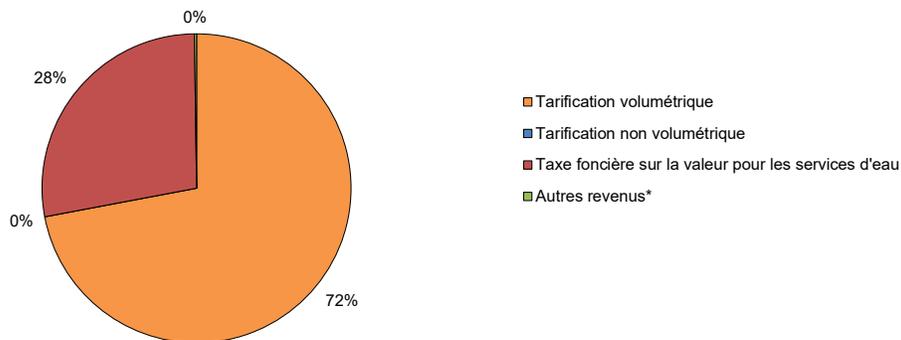


Bilan approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

SECTION 6 - BESOINS D'INVESTISSEMENT, INVESTISSEMENTS ET PROJECTION DU DÉFICIT DE MAINTIEN D'ACTIFS

6.1 Besoins d'investissement pour les infrastructures d'eau

	Maintien	Rattrapage	Amélioration de service	Agrandissement et nouvelles infrastructures	Total
2024	0 \$	971 536 \$	0 \$	0 \$	971 536 \$
2025	0 \$		0 \$	665 856 \$	665 856 \$
2026	0 \$		0 \$	0 \$	0 \$
2027	0 \$		0 \$	0 \$	0 \$
2028	232 798 \$		0 \$	2 208 162 \$	2 440 959 \$
2029	0 \$		0 \$	0 \$	0 \$
2030	50 223 \$		0 \$	0 \$	50 223 \$
2031	0 \$		0 \$	0 \$	0 \$
2032	2 134 080 \$		0 \$	0 \$	2 134 080 \$
2033	0 \$		0 \$	0 \$	0 \$
Total	2 417 100 \$	971 536 \$	0 \$	2 874 018 \$	6 262 653 \$

6.2 Évolution des besoins d'investissement pour les infrastructures d'eau

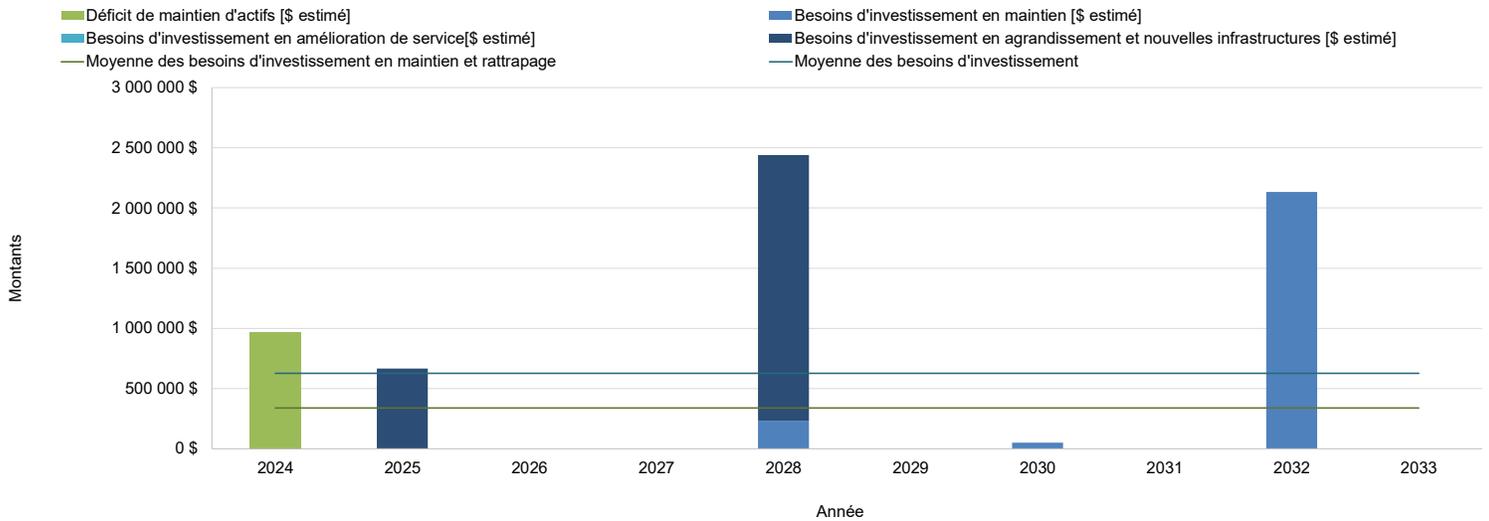

Pour toute aide supplémentaire, communiquez avec l'équipe de la SQEEP : [Coordonnées de l'équipe de soutien technique de la SQEEP](#)
 Pour plus d'information sur la SQEEP, consultez le site Web : [Site web de la SQEEP](#)